


Aeratore a parete con isolamento acustico

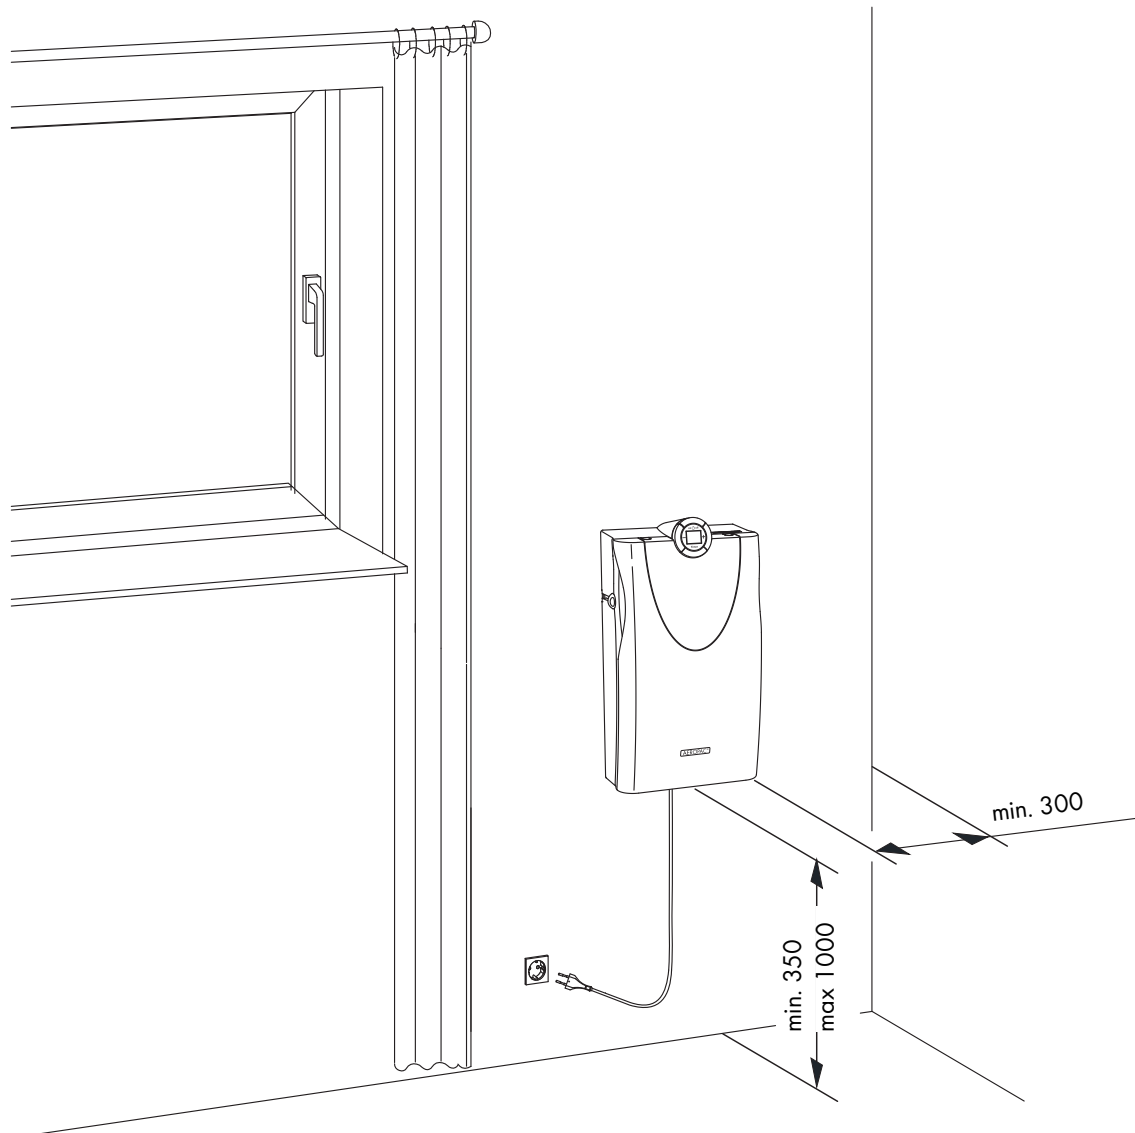

Corretta posa

Quota		Note
Distanza laterale	min. 300 mm	la distanza minima serve a non ostacolare il flusso dell'aria
Altezza	min. 350 mm max 1000 mm	l'altezza massima serve a consentire una buona leggibilità del display
Foro passante	Ø 82 mm	passaggio nel muro per tubo in PVC (diam. esterno 82 mm)

Con riserva di modifiche tecniche e di colore.

H43.WANSIAU0001IT/0